
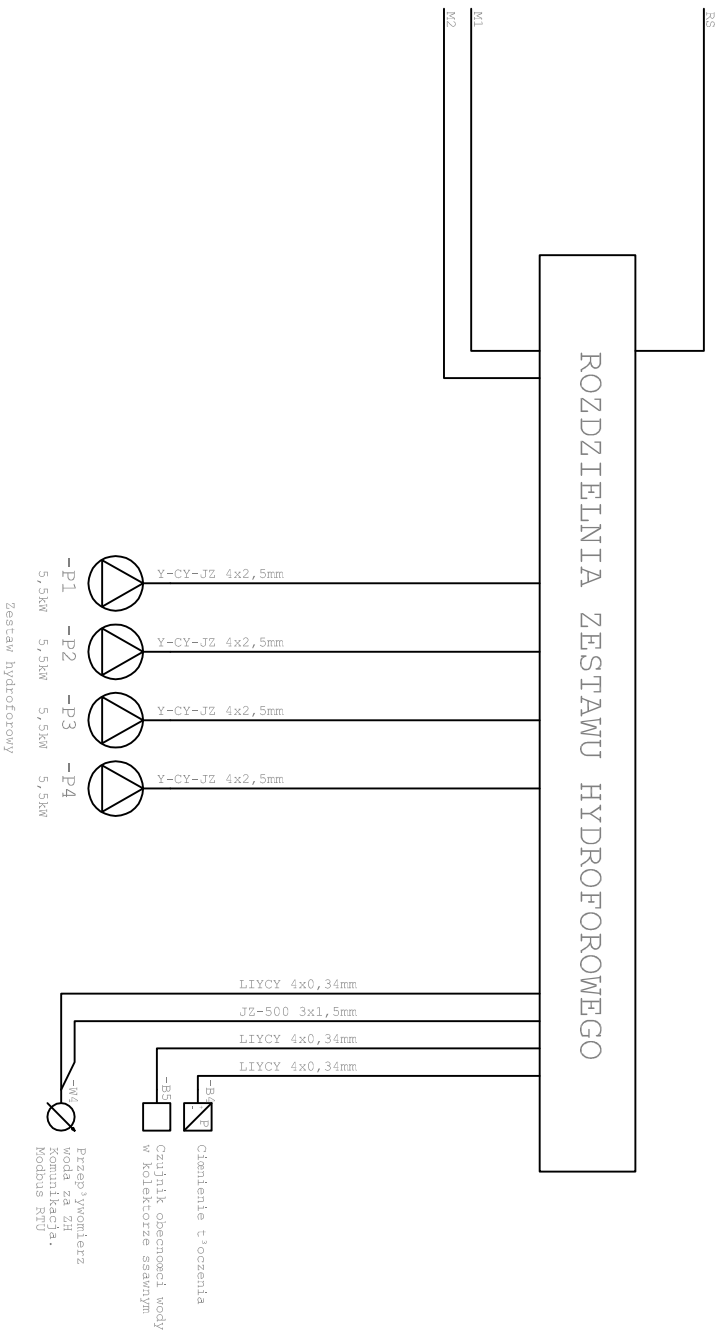


/L. 8

/L. 8  
/L. 8



- B Przewornik ciśnienia 4...20mA
- B Sonda hydrostatyczna 4...20mA
- W Moduł licznikowy/Przepływomierz
- ZE Elektroawtor

		<a href="http://www.san-system.com.pl">www.san-system.com.pl</a>	
		<a href="mailto:biuro@san-system.com.pl">e-mail: biuro@san-system.com.pl</a>	
<b>Wykonawca:</b> SAN-SYSTEM ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko			
<b>OBIEKT:</b> Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada, Gmina Stare Juchy.		Skala b. s.	
<b>INWESTOR:</b> Gmina Stare Juchy, Plac 500 lecia 19-330 Stare Juchy		Nr rys. E9	
<b>TEMAT:</b> Schemat strukturalny zas. i ster. z RZH		Podpis	
Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	
Branża sanitarna <b>Projektant</b>		SUW 339/80	
mgr inż. Barbara Marchniak		Data październik 2015r.	